

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

для устройства въезда на индивидуальный земельный участок


(рекомендуемые)

1. Конструкция въезда:
 - a. Приоритетный. Две железобетонные плиты минимальным размером 3000х1750 мм при максимальном размере канавы 2000 мм на поверхности (для обеспечения перекрытия канавы плитой минимум на 500 мм с каждой стороны). При наличии канавы размером на поверхности более 2000 мм предусмотреть подсыпку откосов канавы крупнозернистым песком с обязательным уплотнением.
 - b. Железобетонная труба диаметром минимум 400 мм, уложенная на дно канавы с соблюдением уклона канавы, с последующей отсыпкой крупнозернистым песком и обязательным уплотнением. Поверхность дорожного покрытия предусмотреть из ЩПС мощностью слоя минимум 150 мм.
 - c. (С максимальной нагрузкой на ось проходящего транспортного средства 3 тс.) Труба из полимерных материалов минимум 400 мм, уложенная на дно канавы с соблюдением уклона канавы, с последующей отсыпкой крупнозернистым песком и обязательным уплотнением. Поверхность дорожного покрытия предусмотреть из ЩПС мощностью слоя минимум 150 мм.
2. Ответственность за соблюдение нагрузок на конструкцию въезда несет заявитель.

Приложение: Переезд через дренажную канаву

Приложение: Вид сверху

Переезд через дренажную канаву

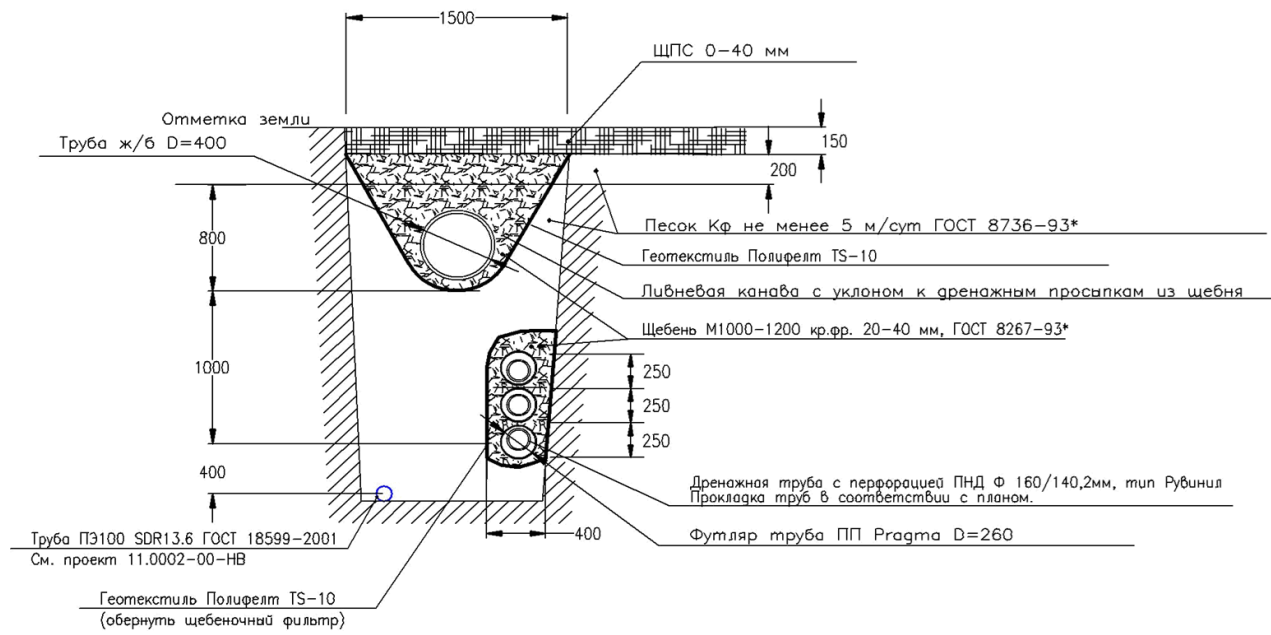

Вид сверху

Двойной подъезд к участку

Одинарный подъезд к участку

